

# セイフルニュースレター

## 省エネ“なう”通信



2024年11月号

第 125 号

セイフルの最新情報はこちらから  
[www.safulle.co.jp](http://www.safulle.co.jp)



事業内容: 工業用配管設備工事 / サニタリー配管工事 / 冷暖房空調設備工事 / 防犯設備工事(ISO対象外)  
さく井工事 / 衛生設備工事 / 消防設備工事 / LPガス販売事業 / ガス、厨房設備工事 / 家庭用通信機器事業



## 2025年省エネ補助金情報

～来年の予想と今年の採択結果～



SIIが予め定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、対象設備として登録公表した指定設備へ更新する事業

対象経費

設備費

補助限度額

上限 1億円/事業全体

下限 30万円/事業全体

補助率

1/3

公募期間

一次公募 2025年3月末～4月末

二次公募 5月末～7月上旬

\*来年の公募内容の予想となります

## 補助金対象設備 (ユーティリティ設備のみ)



高効率空調



産業ヒートポンプ



業務用給湯機



高性能ボイラ



コージェネレーション



低炭素工業炉



変圧器



冷凍冷蔵設備



産業用モータ



制御付LED


省エネ・コスト削減・設備のことなら  
何でもお気軽にご相談ください



セイフル株式会社

埼玉県深谷市上野台2423-6  
TEL:048-572-2442 FAX:048-572-6840  
担当: 棚澤・舞原(たなざわ・まいはら) [www.safulle.co.jp](http://www.safulle.co.jp)

# 今年の省エネ補助金の設備別採択結果

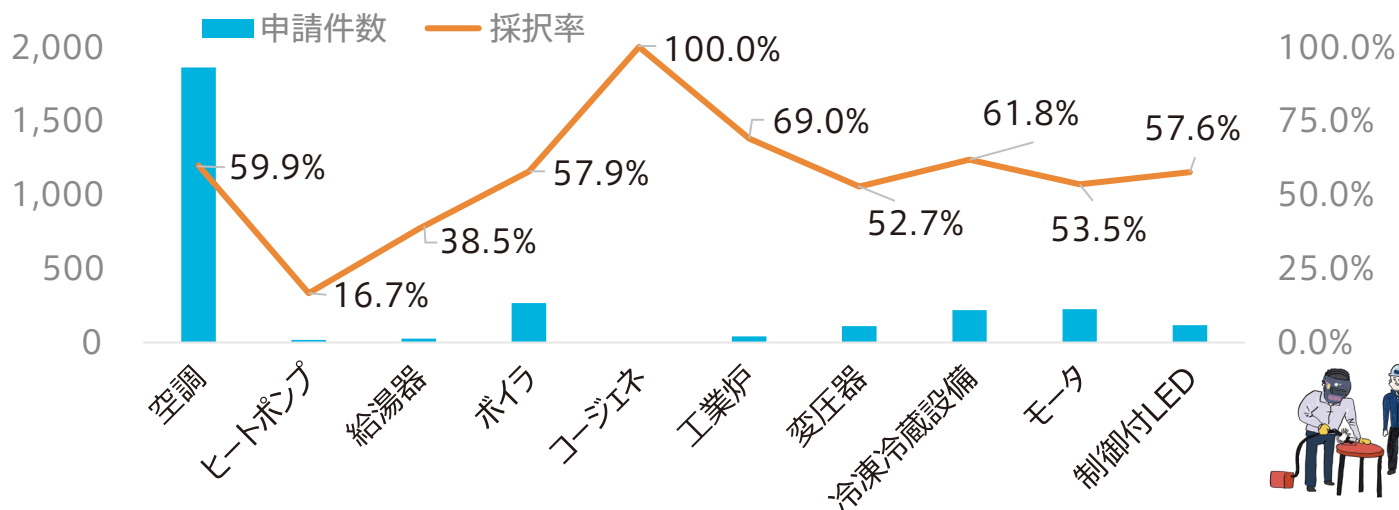

設備名	空調	ヒートポンプ	給湯器	ボイラ	コージェネ	工業炉	変圧器	冷凍冷蔵	モータ	制御付LED
申請件数	1862	18	26	266	2	42	110	220	226	118
採択件数	1115	3	10	154	2	29	58	136	121	68
採択率	59.9%	16.7%	38.5%	57.9%	100%	69.0%	52.7%	61.8%	53.5%	57.6%

全体の採択率は「**58.7%**」高い確率で採択されています！

採択率50%超



## 弊社がおすすめする設備更新

### 老朽化した空調機の更新

特に**冷媒「R22」**を使用している機器は入れ替えをおすすめします！



### 老朽化したボイラの更新

特に**重油式ボイラ**を使用している機器は入れ替えをおすすめします！



省エネ補助金のご活用はセifulにご相談下さい！



#### お客様お問い合わせ記入欄

内容に関して、ご興味がありましたら下記をご記入の上 FAXして頂くか、お電話にてお問い合わせ下さい。

- 省エネ補助金の活用を相談したい
- 省エネ補助金の活用を提案してほしい

TEL:048-572-2442 FAX:048-572-6840

WEBフォームからも  
お問い合わせ頂けます



貴社名: \_\_\_\_\_

ご担当者名: \_\_\_\_\_

ご住所: \_\_\_\_\_

電話番号: \_\_\_\_\_

メールアドレス: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_