

セイフル ニュースレター

省エネ“なう”通信



2026年10月号

第147号

セイフルの最新情報はこちらから
www.safulle.co.jp



事業内容: 工業用配管設備工事 / サニタリー配管工事 / 冷暖房空調設備工事 / 防犯設備工事(ISO対象外)
さく井工事 / 衛生設備工事 / 消防設備工事 / LPガス販売事業 / ガス、厨房設備工事 / 家庭用通信機器事業



倉庫・保管庫の天井結露・カビを 360°ファンで抑制




天井面に這うように風を送る、**結露の発生を防止する送風機**です。ファン周囲360°から風が吹出す独自の設計で、1方向のみの送風機と比べ効率よく結露を防止できます。送風機自体も50mmと圧倒的に薄く、**天井のすぐ下に保冷機械や荷物があっても結露の抑制が可能です**。従来のサーキュレーターや1方向送風機では届かなかったような**天井の隅々まで、最大風量3.8m³の風**を届けます。


超薄型で設置場所を選ばない!



360°送風で風が届きやすい!

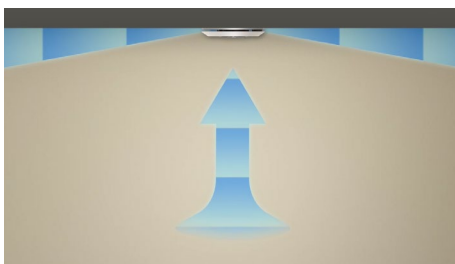

従来より少ない台数で対策可能!

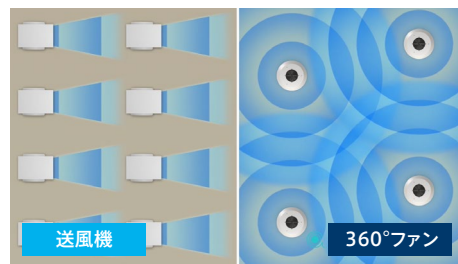

天井にカビが発生していた建物でカビの発生をなくした事例

冷蔵ケースの上部の天井に結露が発生し、カビ発生につながっていました。食品を扱っているため、衛生的にも対策が必要な上、カビが発生した際の塗装や天井張り替えのコストにも悩んでいました。カビを除去した後、360°結露抑制ファンを設置したところ、導入から1年半経過した後も**カビが発生することなくキレイな天井を維持**することができています。



省エネ・コスト削減・設備のことなら
何でもお気軽にご相談ください



埼玉県深谷市上野台2423-6
TEL:048-572-2442 FAX:048-572-6840
担当: 棚澤・舞原(たなざわ・まいはら) www.safulle.co.jp

今年の冬に間に合う!事務所の底冷え対策に

温度ムラ解消&暖房の省エネ “空気循環ファン”



空気循環ファンを天井面に設置。微弱な送風により天井から床に落ちる拡散しにくい直線的な気流(強制対流)を起こす。その微風が作る強制対流によって室内の上下・水平の温度ムラを解消。室内の温度ムラをなくすことで冬場であれば従来よりも設定温度を低く設定することができる。




室内における上下の温度ムラが解消(温度差:8℃⇒温度差:1.5℃)した事例



設置した特殊循環ファン

空気循環ファンを左記のように設置。設置ありと設置なしの部屋の暖房状況を調査しました。

設置した部屋は暖房設定温度が22℃でも室内は快適に。一方、設置していない部屋は26℃の設定でも寒く感じました。床の温度が温まり、暖房温度の低減につながっています。

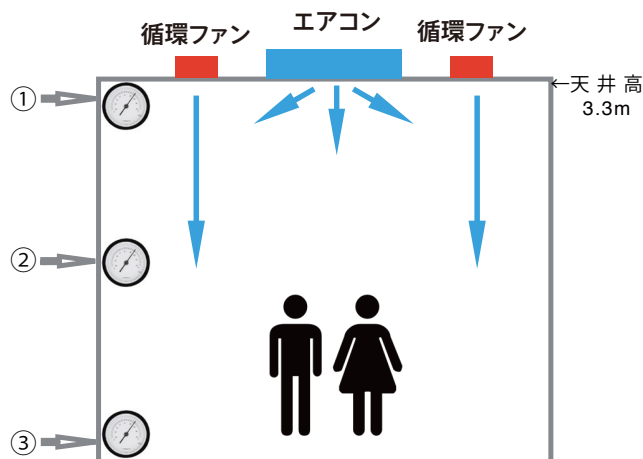

暖房	空気循環ファン設置あり	設置なし
暖房の設定温度	22℃	26℃
計測点①	22℃	24℃
計測点②	21℃	22℃
計測点③	20.5℃	16.0℃
温度差①－③	1.5℃	8.0℃



結露対策や暖房効率向上はセイフルまでご相談下さい!

お客様お問い合わせ記入欄

内容に関して、ご興味がありましたら下記をご記入の上 FAXして頂くか、お電話にてお問い合わせ下さい。

- ☐ 結露対策について相談したい
☐ 暖房効率向上について相談したい

TEL:048-572-2442 FAX:048-572-6840

WEBフォームからも
お問い合わせ頂けます



貴社名:

ご担当者名:

ご住所:

電話番号:

メールアドレス:

@